


Схема подключения светодиодных кластеров

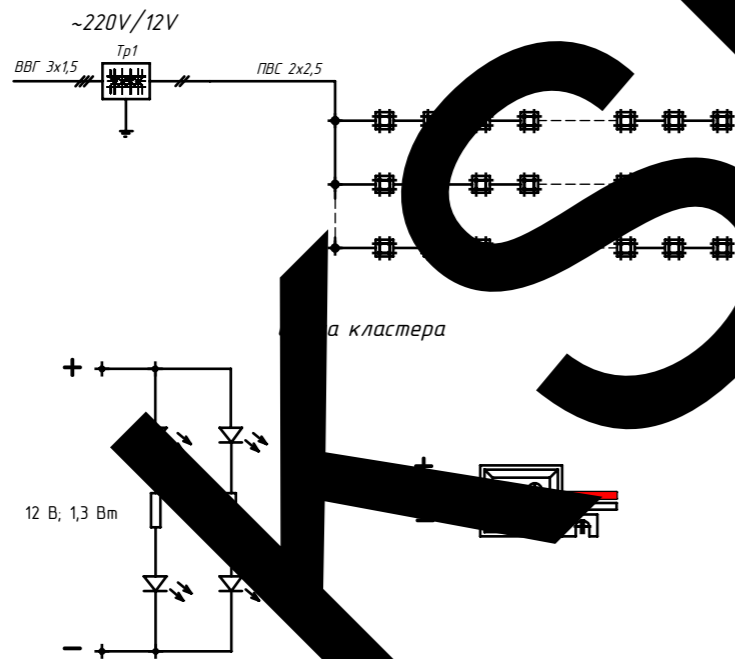

Примечание:

1. Блоки питания установить внутри коробов в доступном для обслуживания месте (сверху)

Спецификация оборудования						
№	Наименование	Артикул	Описание	Кол-во	Ед	Примечание
1	Светодиодный модуль	LFU4S	длеть: 12 В, 1,32 Вт	338	шт.	
2	Блок питания импульсный	UP150S12W2	12 В, 150 Вт, IP68	4	шт.	
3	Распределительная коробка			5	шт.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МСК.02.13-005/СБ	Лист
						9

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.